



Bef.-Winkel Stahlblech } 3mm, Zn8 KRO  
 Mounting Angle steel-sheet

Fühlerhülse gefüllt mit Wärmeleitpaste  
 Feeler Tube filled with heat conducting paste

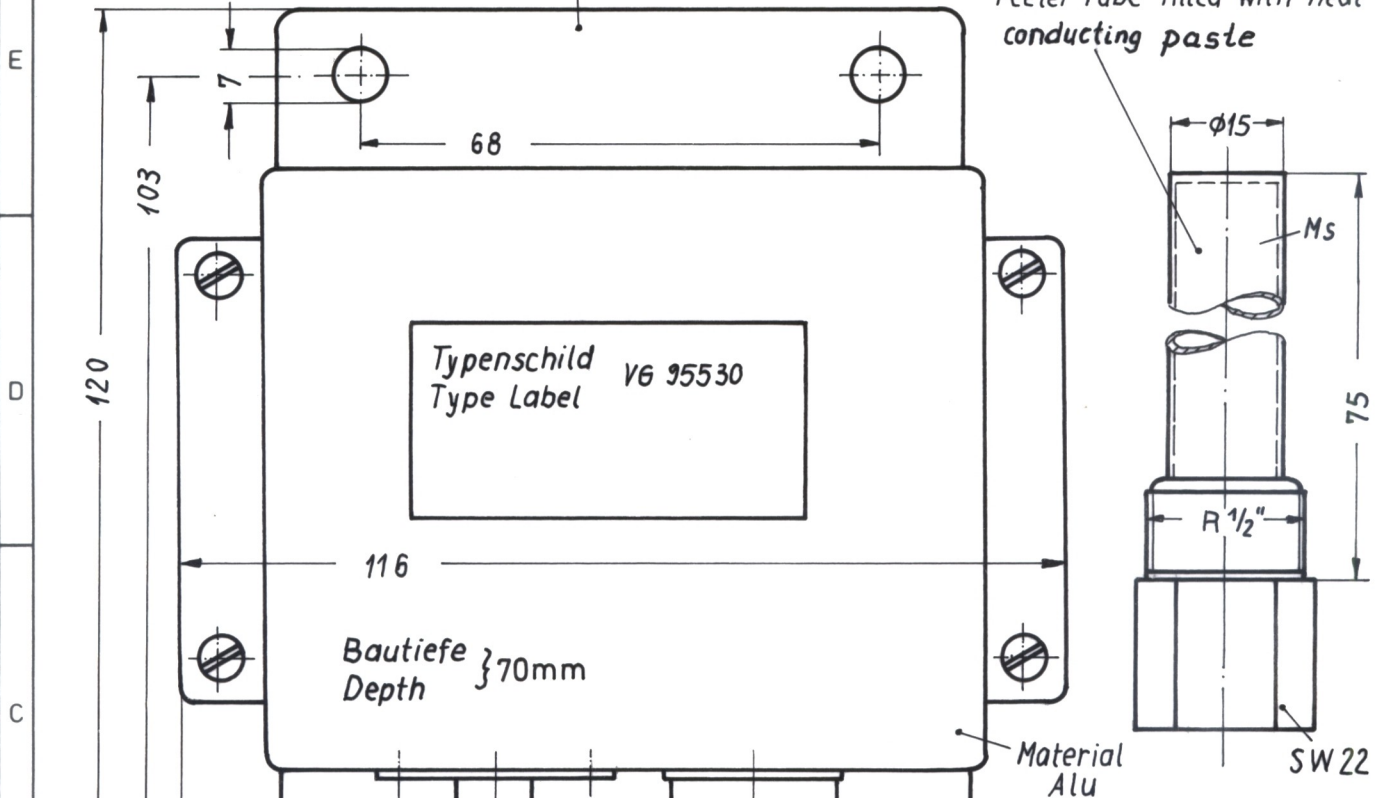


Ohne unsere vorherige Zustimmung darf diese Unterlage weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden, und sie darf durch den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise mißbräuchlich verwendet werden.

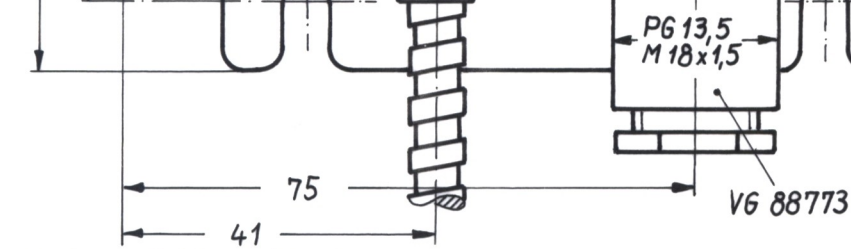

Abstand Fühler - Wand = 41mm  
 Distance feeler - Wall

\* Einbau Fa. Harig  
 Incorporation Fa. Harig

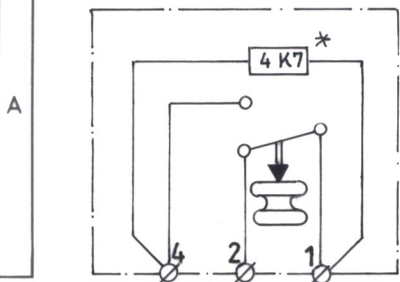

Innenschaltung  
 Inside circuitry

2m Kapillarrohr mit Armierung  
 2m Capillary Tube with armouring

				„flamtron“-Feuermeldeanlagen			M 1:1
06				1979	Tag	Name	HEAT DETECTOR KPS 79
05				Bearb.	16.5	<i>J. Közme</i>	
04				Gepr.	17.5	<i>Marlene</i>	Besteht aus Blatt
03	Klamm. Bezeich.	203.85	<i>Ma</i>	Norm			Blatt Nr.
02	Text + Zeich.	15.184	<i>Ma</i>	EGON HARIG APPARATEBAU 22113 Oststeinbek			PT.-Nr.
01	Text	22.1.81	<i>Ma</i>				
And.-zust.	And.-Mittlg.	Tag	Name	Ersatz für			P.-Nr.
				Ersatz durch			